

DATA SHEET

Серия МНМ

МНМ15

ПП РФ №719

БКЯЮ.436430.002ТУ

Серия включена в ЕРРРП и ТОРП



1. Описание

Микромодуль МНМ – первое российское полностью интегрированное решение для организации электропитания низковольтных нагрузок в жестких условиях эксплуатации. Является импульсным неизолированным понижающим преобразователем.

Низкопрофильная конструкция высотой 5 мм, включающая ШИМ-контроллер, силовые транзисторы, дроссель, конденсаторы, позволяет соответствовать большинству стандартов проектирования компактной аппаратуры ответственных сфер применения. Широкий диапазон температуры корпуса $-60\dots+125$ °C обеспечивает надежную работу на протяжении 50 000 часов в типовых условиях эксплуатации.

МНМ15 позволяет обеспечить качественным электропитанием нагрузку с регулируемым напряжением в диапазоне от 0,8 до 5 В и током 15 А без снижения мощности вплоть до достижения максимальной температуры корпуса.

Заливка компаундом позволяет функционировать в условиях высоких механических воздействий и агрессивных сред. В отличие от импульсных стабилизаторов на дискретных компонентах микромодуль позволяет снизить время проектирования и габариты системы электропитания. Возможность синхронизировать внутреннюю частоту нескольких микромодулей от внешнего тактового генератора позволяет применить более компактные фильтры радиопомех.

Благодаря наличию ключевых защит и функций, МНМ15 позволяет формировать сложные распределенные высокоэффективные архитектуры электропитания.

1.1. Дополнительная информация

1.1.1. Описание на сайте производителя

<https://aedon.ru/catalog/dcdc/series/34>

1.1.2. Отдел продаж

8 800 333 81 43; mail@aedon.ru

1.1.3. Техническая поддержка

techsup@aedon.ru

1.1.4. 3D модели, footprint для Altium Designer

<https://aedon.ru/content/catalog/docs/308,363,367,355,368,356,369,374,362,370/МНМ>

2. Особенности

- Компактный размер
- Регулируемое выходное напряжение
- LGA корпус под автоматизированный поверхностный монтаж
- Диапазон рабочей температуры корпуса $-60\dots+125$ °C
- Дистанционное выключение, плавный старт, синхронизация частоты преобразования, трекинг, диагностика выходного напряжения
- Высокий КПД
- Два диапазона входного напряжения с номиналами 12 В; 27 В

3. Содержание


| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Описание | 1 |
| 1.1. Дополнительная информация | 1 |
| 2. Особенности | 1 |
| 3. Содержание | 1 |
| 4. Модельный ряд | 2 |
| 5. Условное обозначение модулей электропитания | 2 |
| 6. Расположение и назначение выводов | 3 |
| 7. Характеристики | 4 |
| 7.1. Общие характеристики | 4 |
| 7.2. Входные характеристики | 4 |
| 7.3. Выходные характеристики | 5 |
| 7.4. Функциональная схема | 5 |
| 8. Схема включения | 6 |
| 9. Монтаж изделия | 6 |
| 10. Сервисные функции | 7 |
| 10.1. Плавный пуск | 7 |
| 10.2. Трекинг | 7 |
| 10.3. Дистанционное управление | 7 |
| 10.4. Установка выходного напряжения | 7 |
| 10.5. Работа при малых нагрузках | 7 |
| 10.6. Синхронизация частоты преобразования | 8 |
| 10.7. Выход тактовых импульсов | 8 |
| 10.8. Диагностика выходного напряжения | 8 |
| 10.9. Параллельная работа | 8 |
| 10.10. Теплоотведение | 9 |
| 11. Габаритный чертеж | 10 |

4. Модельный ряд

| Наименование | Номинальное входное напряжение | Диапазон входного напряжения | Номинальный выходной ток | Диапазон установки выходного напряжения |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| МНМ15-1А0,85,0Т | 12 В | 7...24 В | 15 А | 0,8...5,0 В |
| МНМ15-1В0,85,0Т | 27 В | 18...36 В | 15 А | 0,8...5,0 В |

5. Условное обозначение модулей электропитания

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж по телефону 8 800 333 81 43 или электронной почте mail@aedon.ru

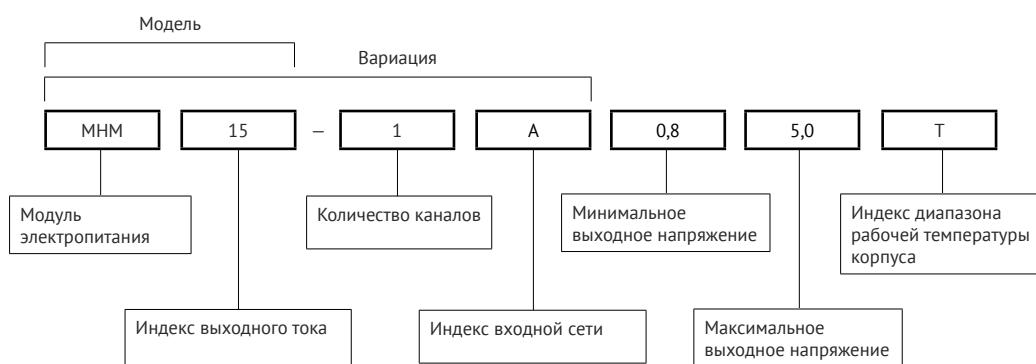

*возможен заказ уже установленного модуля на отладочную плату (демо-плата). Для заказа после указания модели добавляется приписка «ДП».

Пример:

МНМ15-ДП-1А0,85,0

6. Расположение и назначение выводов

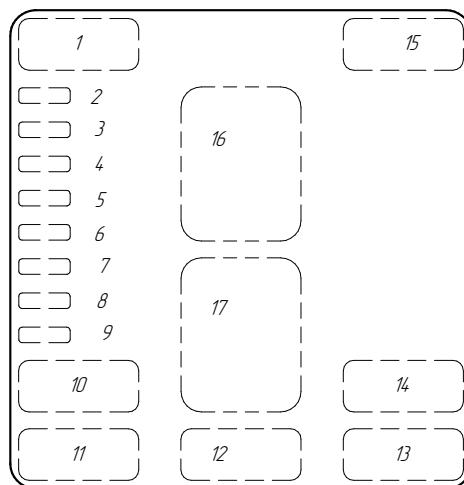


Рис. 1. Расположение контактных площадок модуля МНМ15. Вид сверху.

| Вывод | Назначение | Описание |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | +IN | Входное напряжение. Внешние входные конденсаторы подключаются между этими выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля. |
| 2 | EN | Модули могут включаться и выключаться по внешней команде подаваемой на вывод «EN». Дистанционное выключение модулей осуществляется путём соединения вывода «EN» с выводом «PGND» или «COM». |
| 3 | CLKOUT | Вывод тактовых импульсов. Частота тактовых импульсов равна частоте преобразования модуля. Амплитуда импульсов находится в диапазоне от 3,0 до 3,5 В |
| 4 | SYNC | Внешняя синхронизация частоты преобразования, а также выбор режима работы на низкой нагрузке. |
| 5 | PG | Вывод функции диагностики выходного напряжения. При напряжении на выходе модуля в рамках установленного значения, от 0,95·Ином до 1,05·Ином, на выводе «PG» должно присутствовать напряжение высокого уровня, равное выходному напряжению модуля. Если напряжение на выходе модуля находится за рамками установленного значения, менее 0,85·Ином или более 1,15·Ином, то напряжение на выводе «PG» не должно превышать 0,4 В. |
| 6 | VC | Выводы подключаются при работе двух модулей на общую нагрузку. |
| 7 | COM | Сигнальная земля. Соединена с силовой землей внутри модуля. |
| 8 | TR/SS | Вывод функции Трекинга и Плавного старта, которые позволяют контролировать скорость нарастания выходного напряжения модуля в процессе запуска. |
| 9 | FB | Вход обратной связи модуля. Выходное напряжение зависит от сопротивления резистора, подключенного между этим выводом и выводом PGND. |
| 10 | PGND | Силовая земля, возврат тока силового каскада модуля. Минусовые цепи входных и выходных конденсаторов CIN и COUT подключаются между этой группой контактов и группами +IN и +OUT соответственно. |
| 11 | +OUT | Выходное напряжение модуля. Внешние выходные конденсаторы и нагрузка подключаются между этими выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля. |
| 12 | +OUT | Выходное напряжение модуля. Внешние выходные конденсаторы и нагрузка подключаются между этими выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля. |
| 13 | +OUT | Выходное напряжение модуля. Внешние выходные конденсаторы и нагрузка подключаются между этими выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля. |
| 14 | PGND | Силовая земля, возврат тока силового каскада модуля. Минусовые цепи входных и выходных конденсаторов CIN и COUT подключаются между этой группой контактов и группами +IN и +OUT соответственно. |
| 15 | +IN | Входное напряжение. Внешние входные конденсаторы подключаются между этими выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля. |
| 16 | HS/PGND | Вывод «HS/PGND» используется для отвода тепла от микросхемы ШИМ-контроллера установленного внутри модуля. Данный вывод должен быть распаян на медный полигон обеспечивающий допустимый температурный режим работы модуля. |
| 17 | PGND | Силовая земля, возврат тока силового каскада модуля. Минусовые цепи входных и выходных конденсаторов CIN и COUT подключаются между этой группой контактов и группами +IN и +OUT соответственно. |

7. Характеристики

7.1. Общие характеристики

| Параметр | Условия | Значение | Размерность |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Температурный диапазон (корпус) | Температура на выводе HS/PGND | -60...+125 | °C |
| Гарантия | | 20 | лет |
| Величина напряжения кондуктивных радиопомех | ГОСТ 30429-96 (2.1) | ограничена кривой 3 | - |
| Гамма-процентная наработка на отказ | Гамма = 95% ($U_{\text{вх}} = U_{\text{вхном}}$, $R_{\text{вых}} = 0,7 \cdot R_{\text{вых.ном}}$ $0,5 \cdot T_{\text{корп.макс}} < T_{\text{корп}} \leq 0,7 \cdot T_{\text{корп.макс}}$) | 50 000 | ч |

Стойкость к ВВФ :

| Наименование ВВФ | Наименование характеристик ВВФ, единица измерения | Значение воздействующего фактора | Размерность |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Синусоидальная вибрация | Диапазон частот, Гц | 10-2000 | Гц |
| | Амплитуда ускорения, м/с ² (g) | 200 (20) | м/с ² (g) |
| | Амплитуда виброперемещения, мм | 2 | мм |
| Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с ² (g) | 10000 (1000) | м/с ² (g) |
| | Длительность действия ударного ускорения, мс | 0,5 | мс |
| Значение атмосферного давления при эксплуатации | Минимальное значение при эксплуатации, | $0,67 \cdot 10^3 - 2,92 \cdot 10^5$ (5-2207) | Па (мм рт. ст.) |

7.2. Входные характеристики

| Параметр | Обозначение | Условия | Значение | Размерность |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|
| Максимальное потребление тока модулем при номинальном входном напряжении | A 12 (7...24) В; | Потребление тока в выключенном состоянии | 0,2 | мА |
| | B 27 (18...36) В; | | 0,36 | мА |
| | A 12 (7...24) В; B 27 (18...36) В; | Потребление тока в режиме ХХ, мА | 86 72 | мА |

7.3. Выходные характеристики

| Параметр | Условие | Значение | Размерность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Номинальный $I_{вых}$ | | 15 | A |
| Минимальный $I_{вых}$ | | 0 | A |
| Диапазон $U_{вых}$ | | 0,8..5,0 | V |
| Установившееся отклонение выходного напряжения | от $U_{ном}$ | ± 2 | % |
| Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения | - | $\pm 0,5$ | % |
| Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока | изменение выходного тока в диапазоне от 0% до 100% | $\pm 0,7$ | % |
| Температурная нестабильность выходного напряжения | - | $\pm 1,5$ | % |
| Временная нестабильность выходного напряжения | - | $\pm 0,5$ | % |
| Суммарная нестабильность выходного напряжения модулей во всем диапазоне входных напряжений, выходных токов и температур окружающей среды | Непрерывная работа в течение 8 часов | ± 3 | % |
| Переходное отклонение выходного напряжения ($\delta U_{пер}$) модулей при скачкообразном изменении входного напряжения | от $U_{ном}$ до $U_{макс}$ и обратно, при номинальном выходном токе и длительности фронта должно быть не более 0,1 мс | ± 5 | % |
| Переходное отклонение выходного напряжения ($\delta U_{пер}$) модулей при скачкообразном уменьшении выходного тока | уменьшение тока на 25 % от номинального и обратно, при номинальном входном напряжении и длительности фронта не более 0,1 мс | ± 5 | % |
| Пульсации выходного напряжения модулей от пика до пика | $0 \leq I_{вых} \leq 0,1 \cdot I_{ном}$ | 100 | мВ |
| | $0,1 \cdot I_{ном} \leq I_{вых} \leq I_{ном}$ | 50 | мВ |
| Защита от перегрузки и КЗ | Режим ограничения выходного тока. Максимальный выходной ток модуля в режиме перегрузки и КЗ не должен превышать указанного значения | 31 | A |

7.4. Функциональная схема

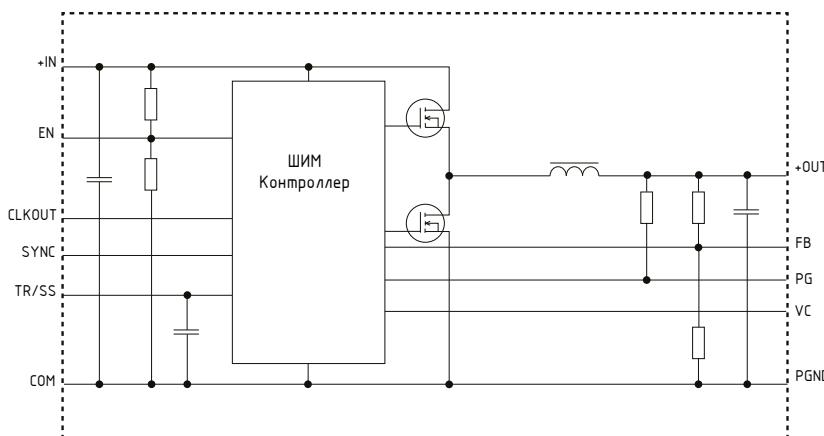


Рис. 2. Функциональная схема модуля электропитания МНМ15

8. Схема включения

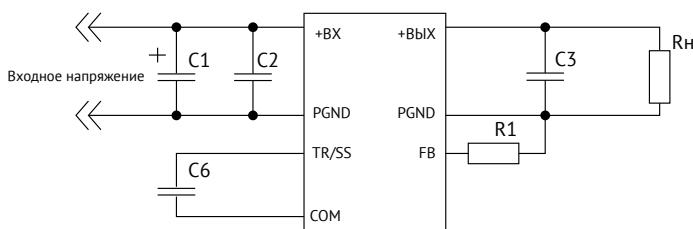


Рис. 3. Типовая схема включения модуля электропитания МНМ

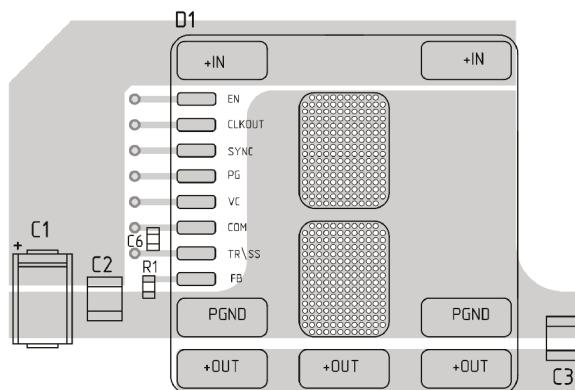


Рис. 4. Рекомендуемая топология печатной платы

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| C1 | танталовый конденсатор | A B | 12 В 27 В | 68 мкФ — |
| C2 | керамический конденсатор | A B | 12 В 27 В | 30 мкФ 30 мкФ |
| C3 | керамический конденсатор | A B | 12 В 27 В | 188 мкФ 282 мкФ |
| R1 | Соответствующее значение для элемента R1 - см. п. 10.4 | | | |

9. Монтаж изделия

Монтаж изделия на печатную плату производить с использованием оборудования для поверхностного монтажа ЭРИ. При выборе паяльных паст руководствоваться требованиями ОСТ 4Г 0.033.200, раздел 5. Использовать паяльные пасты с шариками припоя не менее 3 типа (размер шариков 20 – 45 мкм) из оловянно-свинцовых сплавов: Sn63/Pb37; Sn62/Pb36/Ag2 или Sn62.6/Pb36.8/Ag0.4/Sb0.2.

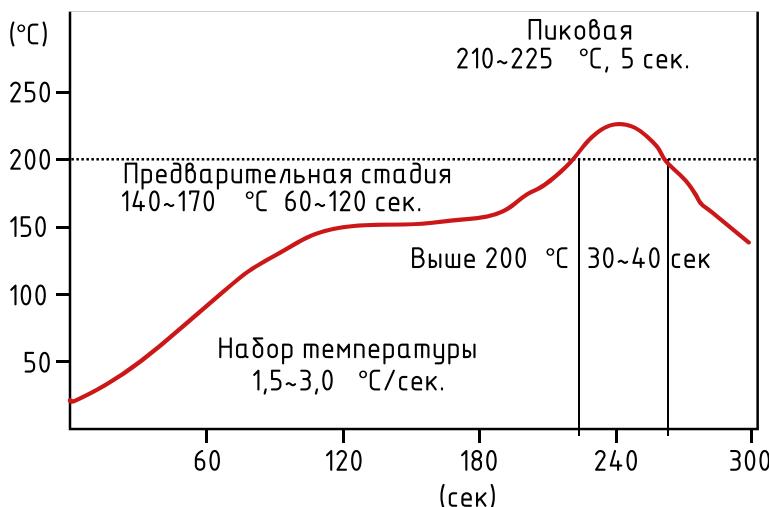


Рис. 5. Изменение температуры, °С в печи оплавления паяльной пасты с течением времени, в секундах.

10. Сервисные функции

10.1. Плавный пуск

Модули имеют встроенный режим плавного пуска. Режим плавного пуска модуля регулируется изменением емкости конденсатора С6. В качестве конденсатора С6 рекомендуется использовать керамический конденсатор с низким током утечки, например K10-84в. Максимальная емкость конденсатора С6 не ограничена. Допускается не устанавливать конденсатор С6, при этом время плавного пуска будет минимальным. Максимальное напряжение на выводе «TR/SS» не превышает 4 В.

10.2. Трекинг

Модули МНМ15 имеют встроенную функцию трекинга. Данная функция позволяет пользователю регулировать скорость нарастания выходного напряжения модуля в процессе запуска. Режим трекинга регулируется с помощью напряжения на выводе «TR/SS». При подаче напряжения на вывод «TR/SS» меньше 1,5 В, выходное напряжение регулируется пропорционально напряжению на выводе «TR/SS». При подаче напряжения на вывод «TR/SS» более 1,6 В, выходное напряжение определяется резистором R1.

10.3. Дистанционное управление

Модули могут включаться и выключаться по внешней команде подаваемой на вывод «EN». Дистанционное выключение модулей осуществляется путём соединения вывода «EN» с выводом «PGND» или «COM». Соединение может осуществляться с помощью механического контакта или электрического ключа типа «разомкнутый коллектор». При этом через ключ может протекать ток до 2 мА, а максимальное падение напряжение на ключе должно быть не более 1,0 В. В разомкнутом состоянии к ключу может быть приложено напряжение до 6 В, допустимый ток утечки через ключ не превышает 50 мкА.

Выводы «PGND» и «COM» соединены между собой внутри модуля.

10.4. Установка выходного напряжения

Установка выходного напряжения модулей осуществляется путем подключения резистора R1 между выводом «FB» и «PGND». Соответствие номинала резистора выходному напряжению модуля определяется по формуле:

$$R1 [Ом] = \frac{6000}{U_{out} - 0,606},$$

либо выбирается из таблицы:

| U _{out} , В | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 5 |
|----------------------|--------|------|------|------|------|
| R1, Ом | 31 928 | 5025 | 3168 | 2227 | 1365 |

10.5. Работа при малых нагрузках

Модули имеют два различных режима работы на малых нагрузках, выбор режимов осуществляется путем подачи напряжения на вывод «SYNC» согласно таблице ниже.

– Пакетный режим работы обеспечивает пониженное потребление модуля в режиме малых нагрузок. Модуль поддерживает напряжение на нагрузке путем генерации пакетов импульсов. Частота генерации пакетов импульсов меняется в зависимости от нагрузки.

– Режим пропуска импульсов обеспечивает фиксированную частоту преобразования в большем диапазоне нагрузок. При этом потребление модуля на холостом ходу увеличивается по сравнению с пакетным режимом работы.

– Режим пропуска импульсов обеспечивает фиксированную частоту преобразования в большем диапазоне нагрузок. При этом потребление модуля на холостом ходу увеличивается по сравнению с пакетным режимом работы. В таблице 7.1 приведено потребление в режиме пропуска импульсов.

| Режим работы | Напряжение на выводе «SYNC», В | | |
|--------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | Мин. | Ном. | Макс. |
| Пакетный режим | 0 | - | 0,6 |
| Режим пропуска импульсов | - | NC | - |
| Режим плавающей частоты | 3,0 | - | 5,0 |

Режим плавающей частоты, позволяет уменьшить создаваемые модулем помехи для обеспечения лучшей электромагнитной совместимости. При этом частота преобразования модуля модулируется более низкой частотой. Выбор режима плавающей частоты осуществляется путем подачи соответствующего уровня напряжения на вывод «SYNC».

10.6. Синхронизация частоты преобразования

Модули имеют режим синхронизации по переднему фронту тактовых импульсов подаваемых на вход «SYNC». Амплитуда тактовых импульсов должна быть в диапазоне от 1,5 до 5 В. При синхронизации от внешнего сигнала модули автоматически переходят в режим пропуска импульсов на малых нагрузках. Параметры внешнего синхроимпульса приведены в таблице:

| Параметр | Сеть А | | | Сеть В | | |
|------------------------------|--------|------|-------|--------|------|-------|
| | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. |
| Верхний уровень импульса, В | 1,5 | - | 5,0 | 1,5 | - | 5,0 |
| Нижний уровень импульса, В | 0 | - | 0,6 | 0 | - | 0,6 |
| Коэффициент заполнения | 0,2 | - | 0,7 | 0,2 | - | 0,7 |
| Частота синхроимпульсов, кГц | 800 | - | 900 | 400 | - | 500 |

10.7. Выход тактовых импульсов

Модуль МНМ15 имеет выход тактовых импульсов, вывод «CLKOUT». Частота тактовых импульсов равна частоте преобразования модуля. Амплитуда импульсов находится в диапазоне от 3,0 до 3,5 В. Данный сигнал может быть использован для синхронизации частоты работы нескольких модулей по схеме ведущий-ведомый. Для этого необходимо соединить вывод «CLKOUT» ведущего модуля с выводами «SYNC» ведомых модулей. Максимальное количество подключаемых ведомых модулей не более четырех. Для увеличения количества подключаемых ведомых модулей можно использовать каскадную схему подключения.

Если ведущий модуль находится в пакетном режиме работы, то на выводе «CLKOUT» присутствует низкий уровень напряжения, не более 0,6 В. При этом ведомые модули также переходят в пакетный режим работы.

10.8. Диагностика выходного напряжения

При напряжении на выходе модуля в рамках установившегося значения, от 0,95·Уном до 1,05·Уном, на выводе «PG» присутствует напряжение высокого уровня, равное выходному напряжению модуля. Если напряжение на выходе модуля находится за рамками установившегося значения, менее 0,85·Уном или более 1,15·Уном, то напряжение на выводе «PG» не превышает 0,4 В.

10.9. Параллельная работа

МНМ15 допускают параллельную работу двух модулей по выходу на общую нагрузку. Это позволяет увеличить выходной ток до 30 А. Разбаланс между токами каждого модуля при параллельном включении не превышает $\pm 12\%$ относительно половины тока нагрузки при токе нагрузки 28 А. Существенное влияние на разбаланс по токам оказывает симметричность силового контура при разводке печатной платы. Параллельное включение модулей осуществляется по схеме, приведенной на [Рис. 6]. При параллельном включении модулей необходимо обращать внимание на корректность подключения цепи компенсации – контактные площадки «VC» и обратной связи по напряжению – контактная площадка «FB». Номиналы компонентов обвязки соответствуют типовой схеме включения [Рис. 3].

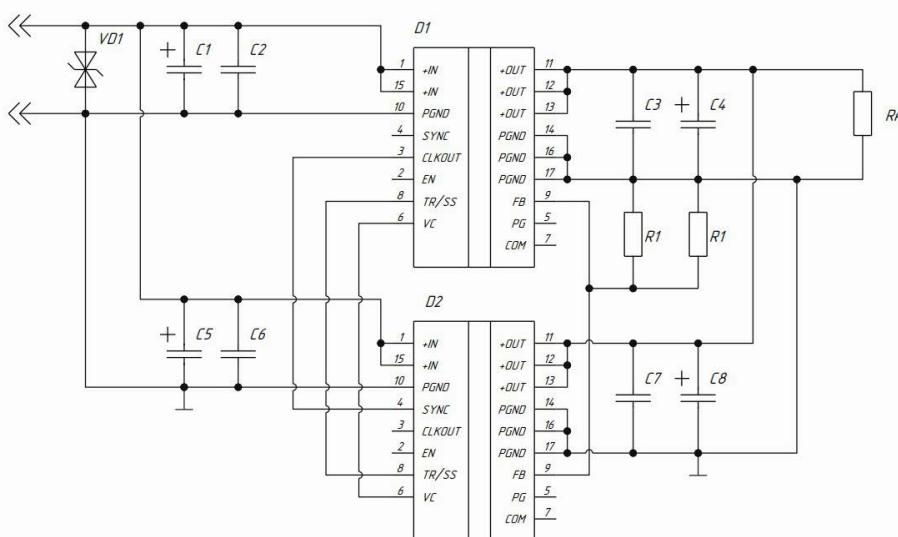


Рис. 6. Параллельное включение двух модулей МНМ15.

10.10. Теплоотведение

Вывод «HS/PGND» используется для отвода тепла от микросхемы ШИМ-контроллера установленного внутри модуля. Данный вывод должен быть распаян на медный полигон обеспечивающий допустимый температурный режим работы модуля. Для уменьшения теплового сопротивления между выводом «HS/PGND» и теплоотводящим полигоном рекомендуется использовать увеличенное количество переходных отверстий. Для более эффективного сброса тепла в окружающую среду рекомендуется использовать дополнительный радиатор, как показано на рисунке 7. При эксплуатации температура площадки вывода «HS/PGND» не должна превышать 125 °C. При превышении указанной температуры в модуле может срабатывать защита по превышению температуры ШИМ-контроллера, блокирующая работу модуля.


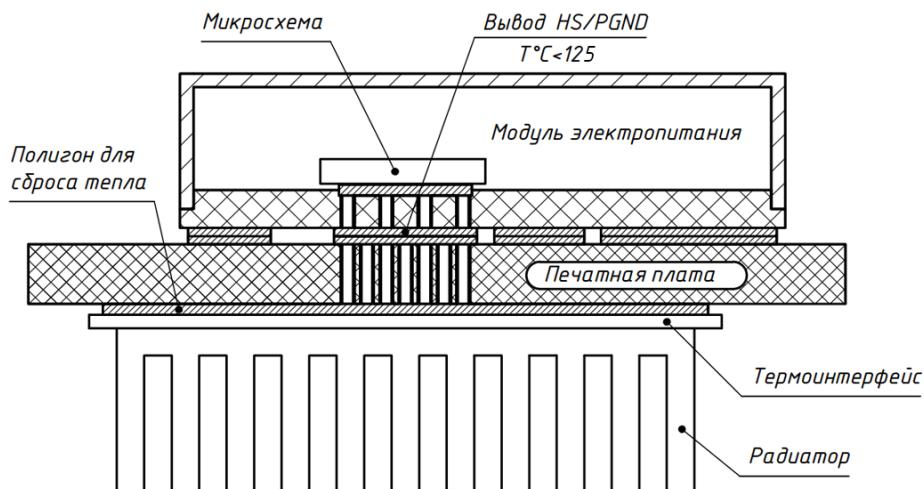


Рис. 7. Эффективный отвод тепла от модуля.

11. Габаритный чертеж

Вид снизу

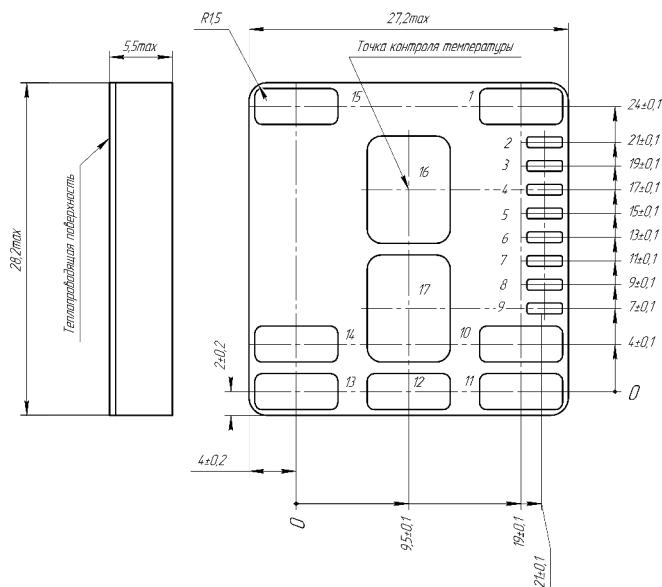

| № вывода | Форма выводов | Длина, мм | Ширина, мм | Радиус скругления, мм |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |  | 7 | 3 | 1,2 |
| 16, 17 |  | 9 | 7 | 1,2 |
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 3 | 1 | 0,2 |

| Вывод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-----|----|--------|------|----|----|-----|-------|----|------|
| Назначение | +IN | EN | CLKOUT | SYNC | PG | VC | COM | TR/SS | FB | PGND |

| Вывод | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|------|------|------|------|-----|---------|------|
| Назначение | +OUT | +OUT | +OUT | PGND | +IN | HS/PGND | PGND |



www.aedon.ru mail@aedon.ru

Компания «АЕДОН» – ведущий российский разработчик и производитель DC/DC преобразователей и систем электропитания для ответственных сфер применения.

Россия, 394026, Воронеж, ул. Дружинников, 5б
+7 (473) 300-300-5, 8 800 333-81-43